


**Especificaciones Técnicas**

Datos Eléctricos				
	DC		AC	
	Emisor	Receptor	Emisor	Receptor
Tensión de alimentación	10-30 V dc		20-250 V ac	
Tolerancia	+/- 15%		-	
Protec. inversión de polos	Sí		-	
Protec. contra cortocircuitos	-	Sí	-	
Consumo	15 mA	5 mA	3 mA	2 mA
Carga máxima	-	120 mA/30 V dc	-	200 mA


Condiciones de Entorno		
Temperatura de trabajo	-20 a +60 °C	
Protección	IP 67	
Certificados	ac	CE c RU US
	dc	CE

Tipos Disponibles					
	Modelo	Tensión de alimentación	Salida	Modo de Detección	Rangos
Emisor	SMT 8000	10-30 V dc	-	-	20 m
	SMT 8600	20-250 V ac	-	-	7 m
Receptor	SMR 8400	10-30 V dc	NPN	Luz/Oscuridad	0-7 m, ajustable
	SMR 8500		PNP	Luz/Oscuridad	0-20 m, ajustable
	SMR 8420		NPN	Luz/Oscuridad	ajustable
	SMR 8520		PNP	Luz/Oscuridad	ajustable
	SMR 8800	20-250 V ac	SCR	Luz/Oscuridad	7 m fijo

**Ilustración**

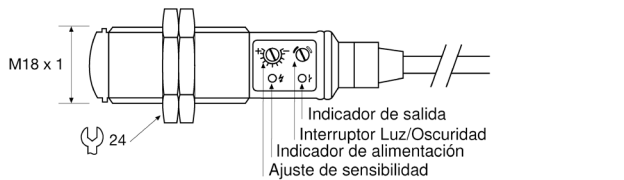




Modelos DC

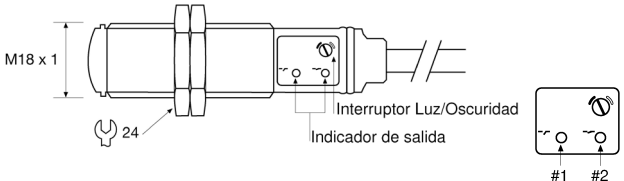

Modelos AC

**Conexiones**

**Diagrama de conexiones**

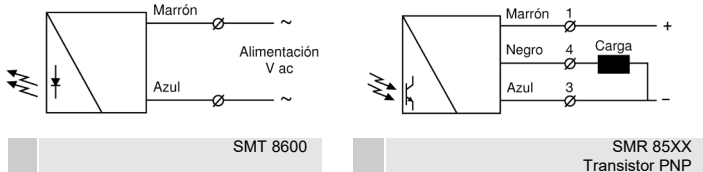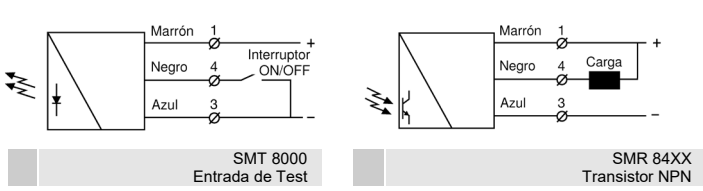

**PRECAUCIÓN: EN MODELOS AC NO CONECTE EL RECEPTOR SIN LA CARGA EN SERIE.** SMR 8800 SCR

**Conexiones Cables/Pines**

	Cable	Conector M8, 3 pines	Conector M12, 4 pines
Alimentación ac	Azul & Marrón	-	-
Alimentación +	Marrón	Pin 1	Pin 1
Alimentación -	Azul	Pin 3	Pin 3
Control/Salida	Negro	Pin 4	Pin 4

**Montaje y Alineación**

Montaje y Alineación	
1	Instale el emisor y el receptor con las lentes enfrentadas una a la otra. Asegúrese de que la distancia entre los sensores no excede el rango de detección específico del sistema.
2	Alinee los sensores moviendo, tanto el emisor como el receptor, horizontal y verticalmente hasta que la salida esté: - Desactivada cuando no hay objeto presente. (Con Oscuridad) - Activada cuando no hay objeto presente. (Con Luz) Mantenga libre de obstáculos el área de detección mientras alinea los sensores.
3	Fije los sensores, emisor y receptor, usando las tuercas correspondientes (incluidas en el embalaje) y/ló un soporte adecuado. Evite forzar el cable con curvas cerradas a la salida del sensor.

**Ajustes**

**Selector de modo Luz/Oscuridad**

El modo de detección puede seleccionarse mediante el interruptor situado en el receptor.

Detección con Luz (N.C.)	La salida se mantiene inactiva cuando hay un objeto presente.	Gire el potenciómetro, en sentido horario hasta el tope.
Detección con Oscuridad (N.A.)	La salida se mantiene activa cuando hay un objeto presente.	Gire el potenciómetro, en sentido anti-horario, hasta el tope.

**Tabla Lógica de Salida**

Detección	Modo de Detección	Salida Transistor	Indicador de Salida	
			Modelo DC	Modelo AC
Objeto ausente	Con oscuridad (N.A.)	Abierto	Apagado	Encendido
	Con luz (N.C.)	Cerrado	Encendido	Apagado
Objeto presente	Con luz (N.C.)	Abierto	Apagado	Encendido
	Con oscuridad (N.A.)	Cerrado	Encendido	Apagado

**Ajuste de Sensibilidad.** Sólo modelos DC

Se recomienda usar la máxima sensibilidad en la mayoría de las aplicaciones y en especial aquellas donde el ambiente tenga un alto nivel de contaminación, p.ej. suciedad, agua y polvo. Para ajustar la máxima sensibilidad, gire el potenciómetro, situado en el receptor, en sentido horario, hasta el tope.

En aplicaciones donde el objeto a detectar sea de dimensiones reducidas o translúcido, posiblemente se requiera un ajuste de la sensibilidad. Proceda según los siguientes pasos:

1. Ajuste la sensibilidad al máximo, girando el potenciómetro en sentido horario hasta el tope.
2. Seleccione el objeto de menores dimensiones y de material más translúcido.
3. Sitúe el objeto a detectar entre el emisor y el receptor.
4. Reduzca la sensibilidad girando el potenciómetro en sentido anti-horario hasta que la salida cambie de estado.
5. Retire el objeto y verifique que la salida cambia de estado.

**Entrada de Test** Sólo modelos DC

El emisor puede ser desactivado y activado, mediante el cable de entrada de test (negro). Para activar la entrada de test conéctelo a negativo (cable azul). Asegúrese que no hay objetos en el área de detección cuando el emisor sea desactivado para realizar tests. Cuando el emisor está desactivado, el estado de la salida del receptor debe cambiar.

Activar emisor	Cable de entrada de test desconectado, o conectado a positivo.
Desactivar emisor	Cable de entrada de test conectado con cable azul (negativo).

Nota: Si el cable de entrada de test (negro) no va a ser utilizado, se recomienda conectarlo al cable de alimentación positivo (marrón).

**Advertencia**

Este dispositivo no debe utilizarse para la protección de personal en aplicaciones de seguridad de protección de máquinas. Este dispositivo no incluye la circuitería redundante de autocomprobación necesaria para permitir su uso en aplicaciones de seguridad de personal de protección de máquinas.